


| | | | |
|--------|-------------------|----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| N. rev | Nota di revisione | Data | Firma |
| 0 | Emissione | 09/09/19 | Ivo |
| | | | Max |

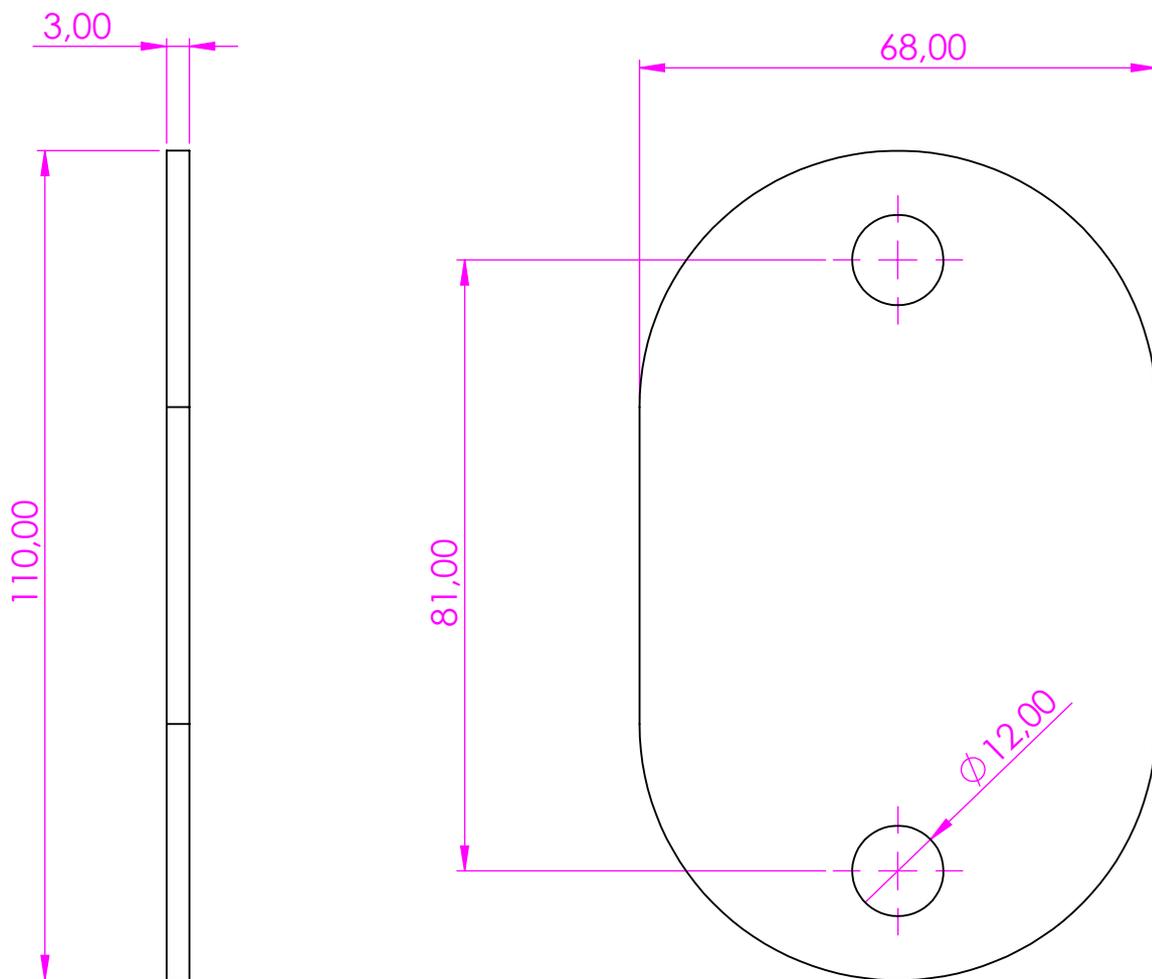

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| Rif.file N3032025 | | Tolleranze Applicate: UNI ISO 22768-m | | Articolo N3025025 | |
| Progettato da: Ivo | Controllato da: Max | Approvato da: Max | Nome disegno: | Data di progetto: 09/09/19 | Scala: 1:1 |
|  | | Cliente/Proprietario | Basetta rinforzo Bitta silver gate N3014250 | | |
| A4 | Questo documento è di proprietà esclusiva della TR.EM. srl, qualsiasi riproduzione anche parziale sarà perseguita a norma di legge. | | | Materiale Aisi 304 | Foglio: 1:1 |